


Кастомизированные терминальные платы серий D5000/D6000

TRICON

Эти терминальные платы с корпусом (TBE) или без корпуса (TB) обеспечивают прямое подключение между I/O картой системы и модулями серий D5000 / D6000 Series, работающими с полевыми цепями. Искробезопасная защита и гальваническая изоляция сигналов безопасной и опасной зон обеспечивается искробезопасными модулями серии D5000. Питание 24 В пост. на платы подается через два съемных клеммных блока, для обеспечения резервирования питания. Сигнал о выходе питания за допустимые пределы и о кумулятивном отказе модулей подается специальным контактом аварийной сигнализации. Модули получают питание через шину питания терминальной платы. Платы TB поставляются с универсальным монтажным комплектом для монтажа на стене и DIN-рейке. Платы TBE могут монтироваться на DIN-рейке с помощью пластиковых или металлических клипсов, по выбору.

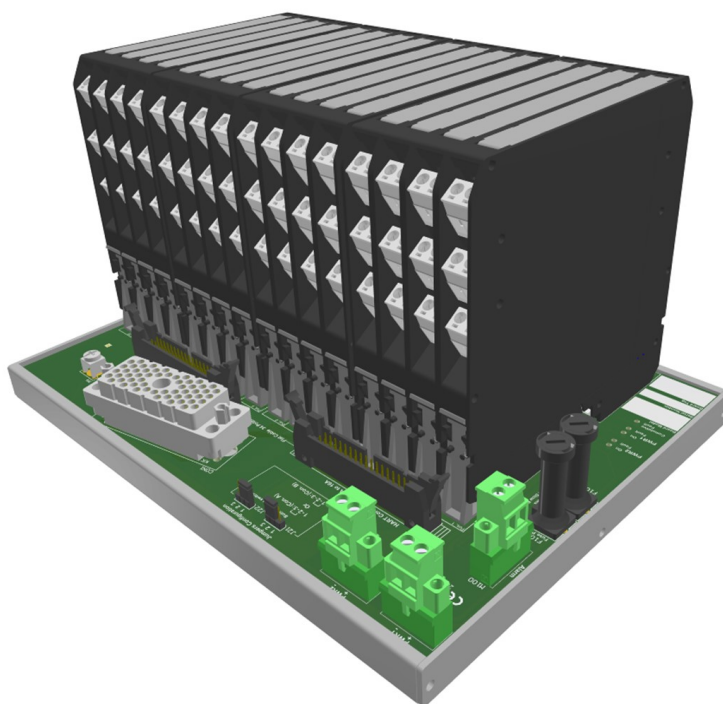

Аналоговый вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3704E 3720	64	TB-D5016-TRI-002 TBE-D5016-TRI-002	16+16	D5011S, D5014S, D5015SS, D5016SS, D5072S	1/2	4X00206-5xx (*1)	
3704E 3720	64	TB-D5016-TRI-001 TBE-D5016-TRI-001	16	D5011D, D5014D, D5016DS, D5072D	1/2	4X00206-5xx (*1)	
3700 3700A 3721	32	TB-D5016-TRI-003 TBE-D5016-TRI-003	16	D5011S, D5014S, D5015SS, D5016SS, D5072S	1/2	4X00189-5xx (*1)	
3700 3700A 3721	32	TB-D5016-TRI-003 TBE-D5016-TRI-003	16	D5011D, D5014D, D5016DS, D5072D	1	4X00189-5xx (*1)	
3700 3700A 3721	32	TBE-D5001-TRI-001		5700 (*2)	1	4X00189-5xx (*1)	
3701	32	TB-D5016-TRI-008 TBE-D5016-TRI-008	16	D5011S, D5014S, D5015SS, D5016SS	1/2	4X00189-5xx (*1)	
3701	32	TB-D5016-TRI-008 TBE-D5016-TRI-008	16	D5011D, D5014D, D5016DS	1	4X00189-5xx (*1)	

(*1) xx = Длина кабеля с шагом 10 футов: см. в "Triconex field Termination guide" информацию по кабелям и LSZH или альтернативам zero-degree

(*2) Количество 5700 зависит от выбранной архитектуры (смотрите спецификации 5700). Барьеры необходимы для защиты искробезопасных цепей.

Аналоговый выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3805E 3805h	8	TB-D5016-TRI-001 TBE-D5016-TRI-001	8	D5020S	1	4X00190-5xx (*1)	

(*1) xx = Длина кабеля с шагом 10 футов: см. в "Triconex field Termination guide" информацию по кабелям и LSZH или альтернативам zero-degree

Дискретный вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3504E 3564	64	TB-D5016-TRI-005 TBE-D5016-TRI-005	16+16	D5031S, D5032S, D5037S	1/2	4X00187-3xx (*1)	
3504E 3564	64	TB-D5016-TRI-004 TBE-D5016-TRI-004	16	D5031D, D5032D, D5037D	1/2	4X00187-3xx (*1)	
3503E 3505E	32	TB-D5016-TRI-006 TBE-D5016-TRI-006	16	D5031S, D5032S, D5037S	1/2	4X00187-3xx (*1)	
3503E 3505E	32	TB-D5016-TRI-006 TBE-D5016-TRI-006	16	D5031D, D5032D, D5037D	1	4X00187-3xx (*1)	

(*1) xx = Длина кабеля с шагом 10 футов: см. в "Triconex field Termination guide" информацию по кабелям и LSZH или альтернативам zero-degree

Дискретный выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3625 3625A 3664	32	TB-D5016-TRI-007 TBE-D5016-TRI-007	16	D5040S, D5048S, D5049S	1/2	4X00188-3xx (*1)	
3625 3625A 3664	32	TB-D5016-TRI-009 TBE-D5016-TRI-009	16	D5040D	1	4X00188-3xx (*1)	
3604E 3624	16	TB-D5016-TRI-007 TBE-D5016-TRI-007	16	D5040S, D5048S, D5049S	1	4X00188-3xx (*1)	
3604E 3624	16	TB-D5016-TRI-009 TBE-D5016-TRI-009	16	D5040D	2	4X00188-3xx (*1)	

(*1) xx = Длина кабеля с шагом 10 футов: см. в "Triconex field Termination guide" информацию по кабелям и LSZH или альтернативам zero-degree

Аналоговый вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3704E 3720	64	TB-D5016-TRI-002 TBE-D5016-TRI-002	16+16	D6001S, D6011S, D6014S, D6015SS, D6016SS, D6072S	1/2	4X00206-5xx (*1)	
3704E 3720	64	TB-D5016-TRI-001 TBE-D5016-TRI-001	16	D6001D, D6011D, D6014D, D6016DS, D6072D	1/2	4X00206-5xx (*1)	
3700 3700A 3721	32	TB-D5016-TRI-003 TBE-D5016-TRI-003	16	D6001S, D6011S, D6014S, D6015SS, D6016SS, D6072S	1/2	4X00189-5xx (*1)	
3700 3700A 3721	32	TB-D5016-TRI-003 TBE-D5016-TRI-003	16	D6001D, D6011D, D6014D, D6016DS, D6072D	1	4X00189-5xx (*1)	
3700 3700A 3721	32	TBE-D5001-TRI-001		5700 (*2)	1	4X00189-5xx (*1)	
3701	32	TB-D5016-TRI-008 TBE-D5016-TRI-008	16	D6001S, D6011S, D6014S, D6015SS, D6016SS	1/2	4X00189-5xx (*1)	
3701	32	TB-D5016-TRI-008 TBE-D5016-TRI-008	16	D6001D, D6011D, D6014D, D6016DS	1	4X00189-5xx (*1)	

(*1) xx = Длина кабеля с шагом 10-футов: см. в "Triconex field Termination guide" информацию по кабелям и LSZH или по альтернативам zero-degree

(*2) Количество 5700 зависит от выбранной архитектуры (смотрите спецификации 5700)

Аналоговый выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3805E 3805h	8	TB-D5016-TRI-001 TBE-D5016-TRI-001	8	D6001S, D6020S	1	4X00190-5xx (*1)	

(*1) xx = Длина кабеля с шагом 10-футов: см. в "Triconex field Termination guide" информацию по кабелям и LSZH или по альтернативам zero-degree

Дискретный вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3504E 3564	64	TB-D5016-TRI-005 TBE-D5016-TRI-005	16+16	D5093S, D6001S, D6031S, D6032S, D6037S	1/2	4X00187-3xx (*1)	
3504E 3564	64	TB-D5016-TRI-004 TBE-D5016-TRI-004	16	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D	1/2	4X00187-3xx (*1)	
3503E 3505E	32	TB-D5016-TRI-006 TBE-D5016-TRI-006	16	D5093S, D6001S, D6031S, D6032S, D6037S	1/2	4X00187-3xx (*1)	
3503E 3505E	32	TB-D5016-TRI-006 TBE-D5016-TRI-006	16	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D	1	4X00187-3xx (*1)	

(*1) xx = Длина кабеля с шагом 10-футов: см. в "Triconex field Termination guide" информацию по кабелям и LSZH или по альтернативам zero-degree

Дискретный выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
3625 3625A 3664	32	TB-D5016-TRI-007 TBE-D5016-TRI-007	16	D5090S, D5091S, D5094S, D5095S, D5096S, D5097S, D5098S, D6001S	1/2	4X00188-3xx (*1)	
3625 3625A 3664	32	TB-D5016-TRI-009 TBE-D5016-TRI-009	16	D5098D, D6001D	1	4X00188-3xx (*1)	
3604E 3624	16	TB-D5016-TRI-007 TBE-D5016-TRI-007	16	D5090S, D5091S, D5094S, D5095S, D5096S, D5097S, D5098S, D6001S	1	4X00188-3xx (*1)	
3604E 3624	16	TB-D5016-TRI-009 TBE-D5016-TRI-009	16	D5098D, D6001D	2	4X00188-3xx (*1)	

(*1) xx = Длина кабеля с шагом 10-футов: см. в "Triconex field Termination guide" информацию по кабелям и LSZH или по альтернативам zero-degree